


TBH-LK-MAXI

## Montering

Larmkapsling TBH-LK-MAXI ska monteras på vägg. För att fullgott sabotageskydd ska uppnås ska en skruv monteras på väggen enligt ritningen nedan. TBH-LK-MAXI fästs mot väggen med fyra skruvar.

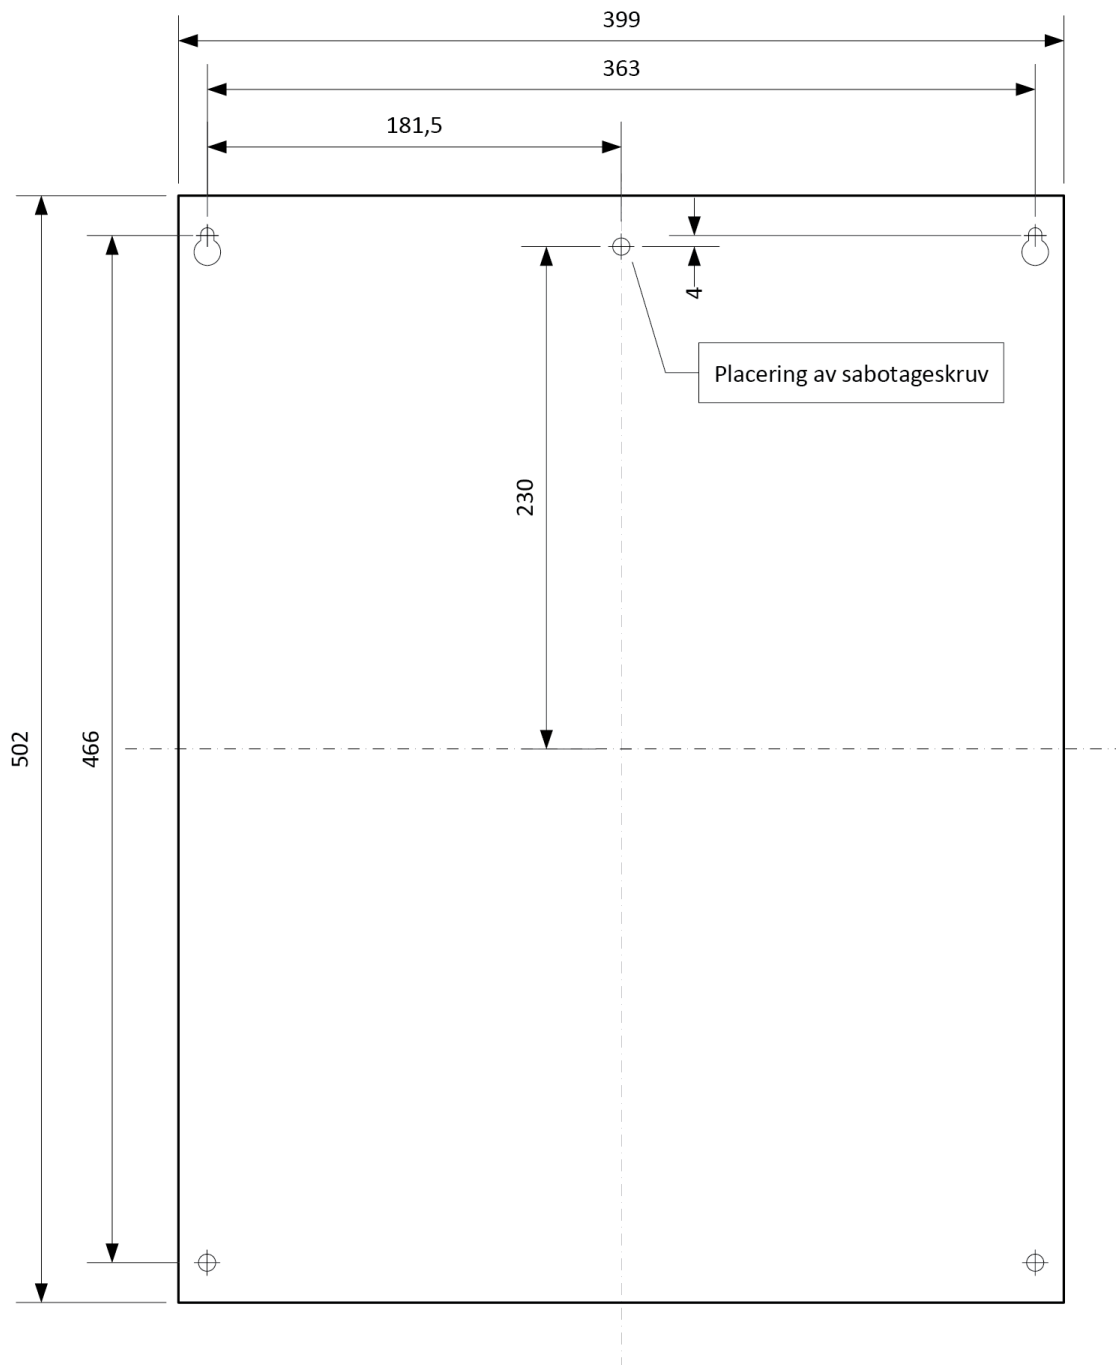

TBH-LK-MAXI

## Installation

TBH-LK-MAXI kan konfigureras i många olika utförande och kan således anpassas efter behov.

Nedan följer en förteckning över vilka produkter som kan monteras och maximalt antalet platser för produkttypen det finns.


- Centralenhet SO-3208
- Expansionskort 11-3016
- Dörrkontrollenhet SO-3302
- Dörrkontrollenhet SO-3303
- Dörrkontrollenhet SO-3304
- Relämodul SO-3108 / SO-3108-X
- Ingångsmodul SO-3118 / SO-3118-X
- Avsäkringskort 601772
- Larmsändare

## Sabotagekontakt

Anslut kabeln från sabotagekontakterna till Centralenhetens sabotagekontakt. Ta bort sabotagefjäders på centralenheten för att komma åt bygeln för den externa sabotage kontakten. Avlägsna bygeln och anslut kapslingens sabotagekabel.

TBH-LK-MAXI

## Placeringskarta

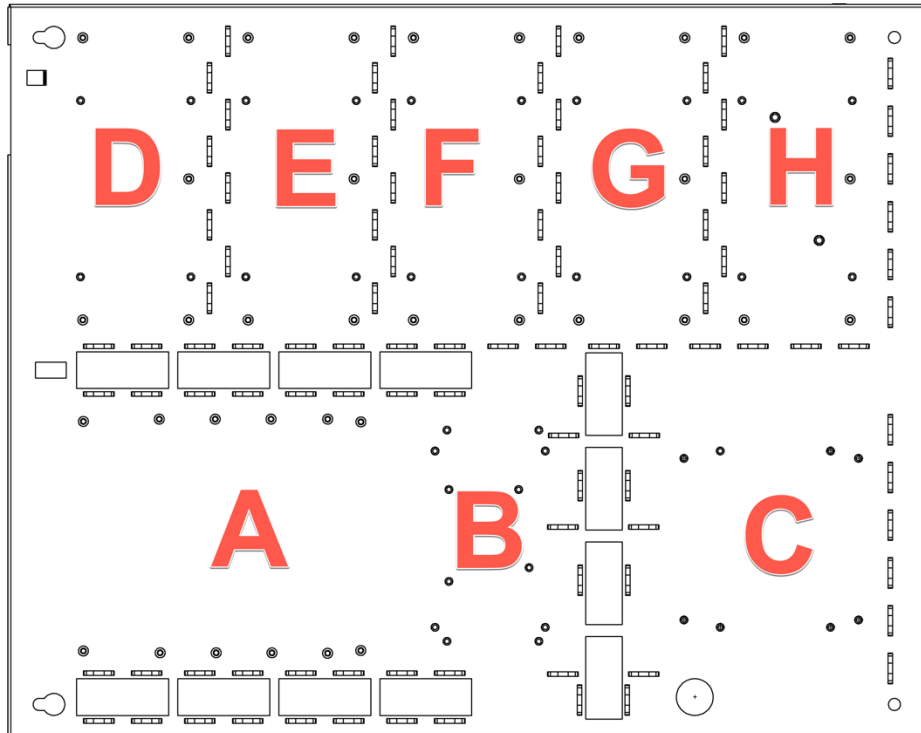

### Plats A

- En Centralenhet SO-3208 och ett expansionskort 11-3016.

### Plats B

- En dörrkontrollenhet SO-3302 / SO-3303 / SO-3304
- Eller ett avsäkringskort

### Plats C

- En dörrkontrollenhet SO-3303 / SO-3304
- Eller en larmsändare

### Plats D, E, F, G, H

- En dörrkontrollenhet SO-3303 / SO-3304
- Eller en relämodul SO-3108 / SO-3108-X
- Eller en ingångmodul SO-3118 / SO-3118-X

För inkopplingsanvisningar hänvisas till respektive produkts installationsanvisning.